

INSTRUCTION

34-2017

RZB
LIGHTING

Vortex

911409.004.1



IP 20





220 - 240 V / 50/60 Hz



3 x 1,5 mm²



2,50 mm²

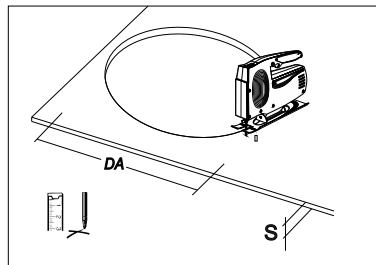

911409.004.1	D 80, H 2, HE 69-93	DA 68, HE 69-93, HEL 28-56, S 1-25 mm	LED	9 W	11 W	280 g
--------------	---------------------	---------------------------------------	-----	-----	------	-------

Φ

EEK_{LED}

EEK

CRI

CCT

T_a min

T_a max

900 lm

A+


A+

80

4000K

-30 °C

40 °C



33

53

66

106


1,5 A



instruction
Wartungsplan/
maintenance
schedule



DIN EN 61340-5-1



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464











EN 12464



EN 12464
Wartungsplan/
Maintenance
schedule




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

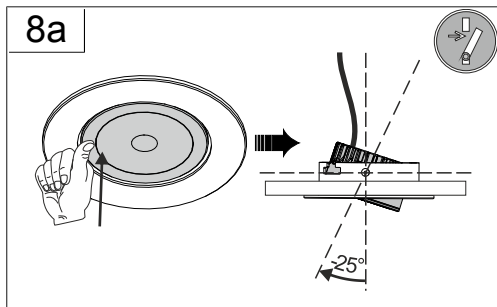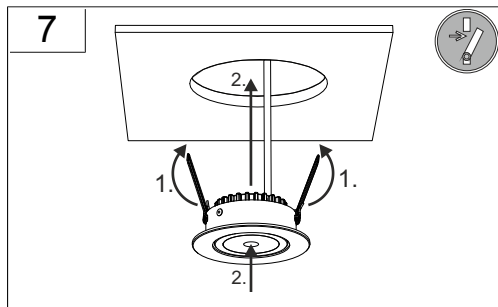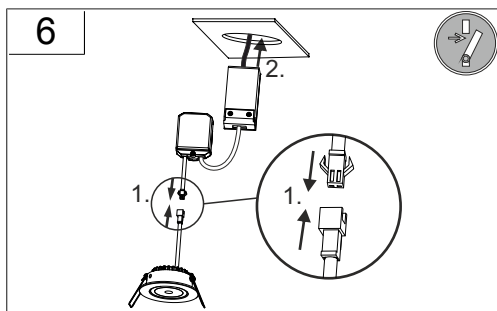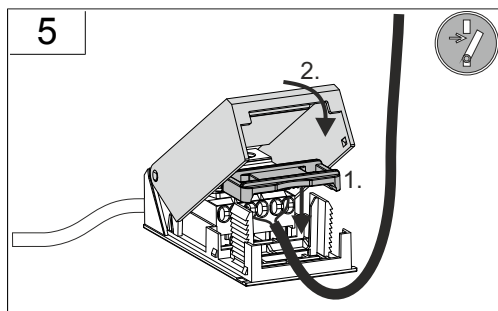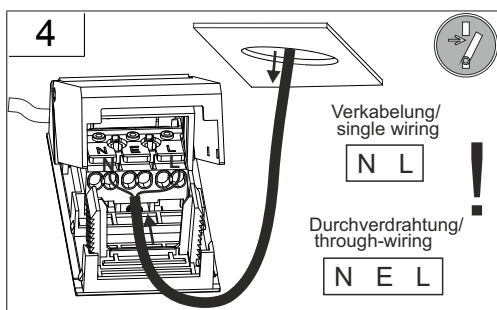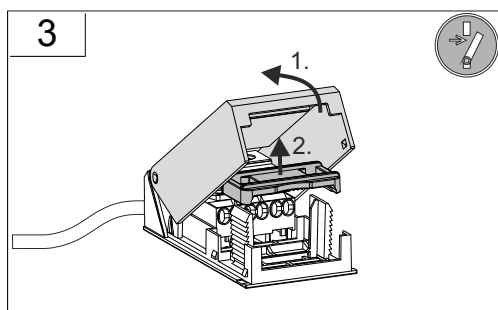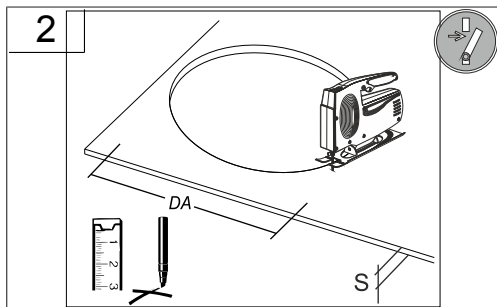
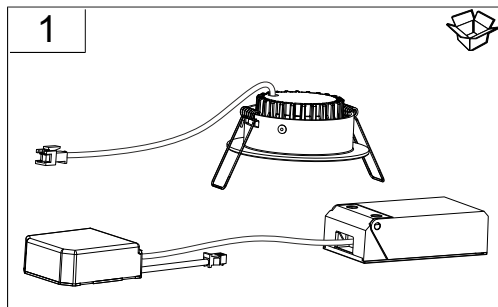




8b

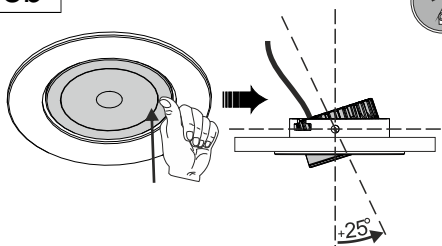

9

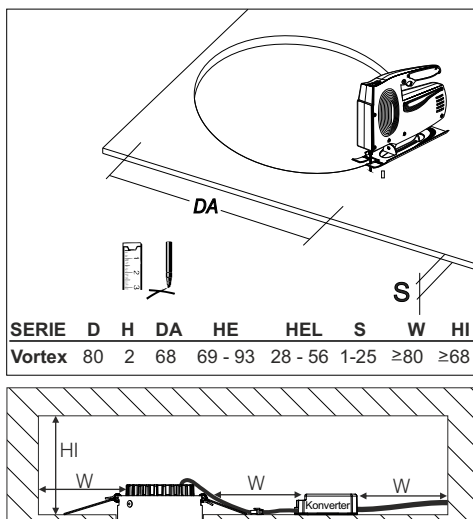

Einbautiefe ist abhängig von der Deckenstärke! / Mounting depth depends on ceiling strength!



Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen
muss mindestens 0.1 m betragen!
The distance to the direct illuminated objects
must be at least 0.1 m!



Leuchte ist nicht geeignet zur Abdeckung
mit Isoliermaterial!
Luminaire is not suitable for covering
with insulating material!

DIN 4844



Vor Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before maintenance or repair