

INSTRUCTION

Toledo Flat
672268.002.1



RZB
LIGHTING


≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 40 IK06



2 x 1,5 mm²



2,50 mm²




Dauerschaltung / maintained

=> -10 °C ... + 40 °C

Bereitschaftsschaltung / non maintained

=> -10 °C ... + 40 °C



[mm]



L 225, B 225, H 58

LED

1 x 14,1 W



[lm]

1650



[W]

18



[lm]

1650



[W]

18



2,12 kg

CCT [K]

4000

CRI

80



20 A / 50 μs




[St.]

50



[St.]

80



INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE
SCHEDULE

DIN EN 61340-5-1



EN 60598
EN 1838



EN 12464
EN 1838



<100%




100%

EN 1838











H₂O



2019-12-18

www.rzb.de

1

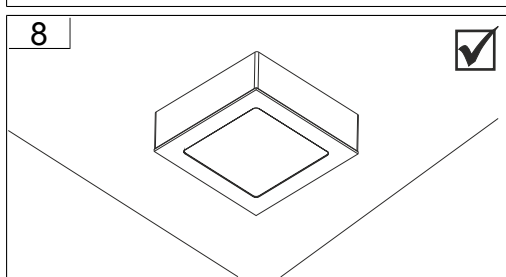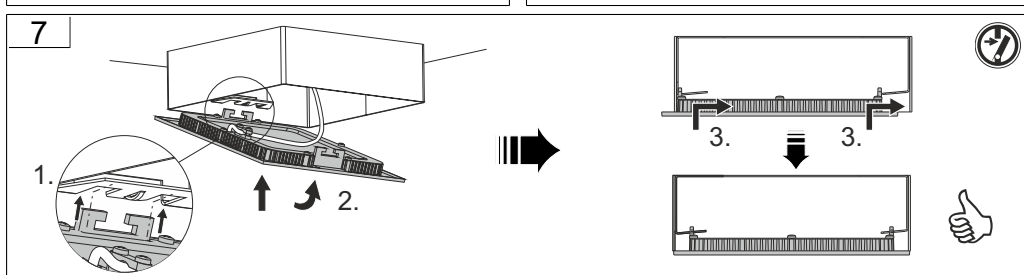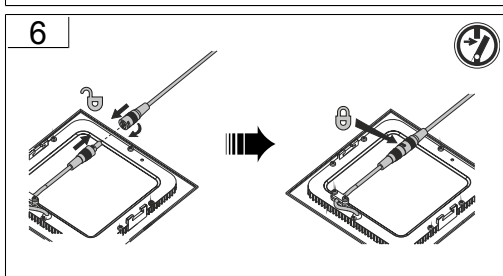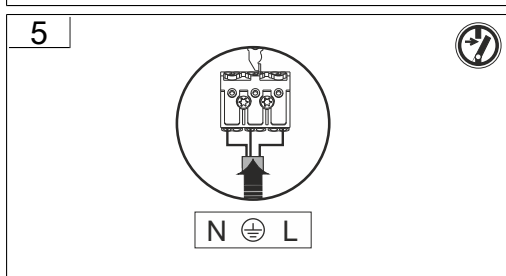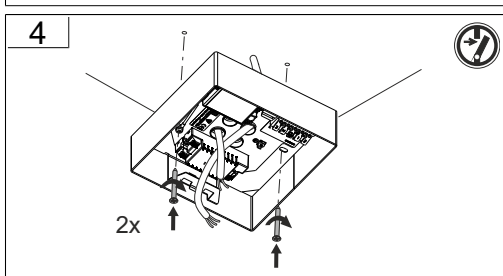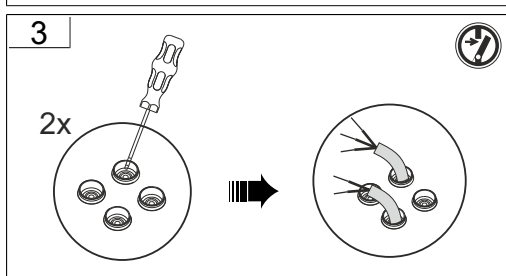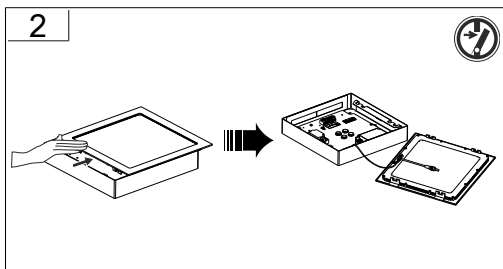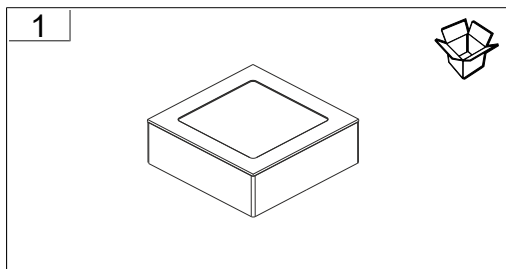



Einteilung Notleuchten

*	**	***	****
---	----	-----	------

Veränderungen am Auslieferungszustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu kennzeichnen.

Classification Emergency Lighting

*	**	***	****
---	----	-----	------

Modifications to the delivery condition of the luminaire must be documented on the product label accordingly to DIN EN 60598-2-22.

*	Typ (1-stellig)	Type (1-digit)
X	Einzelbatterie	Self-Contained
Z	Zentralbatterie	Central Supply

**	Betriebsart (1-stellig)	Operating Mode (1-digit)
0	Notleuchte Bereitschaftsschaltung	Emergency Lighting non-maintained
1	Notleuchte Dauerschaltung	Emergency Lighting maintained
2	Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch.	Combi. Emergency Lighting non-maintained
3	Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung	Combined Emergency Lighting maintained

***	Einrichtungen (max. 7-stellig)	Installation (max. 7-digit)
A	manuelle Prüfeinrichtung	Manual Test Device
B	Fernschalter für Ruhe-Zustand	Including Remote Rest Mode
C	Fernausschaltemöglichkeit	Including Inhibiting Mode
D	Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung	High-Risk Task-Area Luminaire
E	Lampe oder Batterie nicht austauschbar	With non-replaceable Lamps or Battery
F	automatische Prüfeinrichtung	Automatic Test Device
G	von innen beleuchtetes Sicherheitszeich.	Inside illuminated safety sign

****	Betriebsdauer (2/3-stellig) (nur bei Einzelbatterie)	Duration Time (2/3-digit) (only for self-contained)
60	Betriebsdauer 60 Minuten	Duration Time 60 Minutes
180	Betriebsdauer 180 Minuten	Duration Time 180 Minutes
480	Betriebsdauer 480 Minuten	Duration Time 480 Minutes



! Zur Verwendung in Anlagen nach EN 50172 / DIN VDE 0108-100

■ For installation according to EN 50172 / DIN VDE 0108-100



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:


www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf









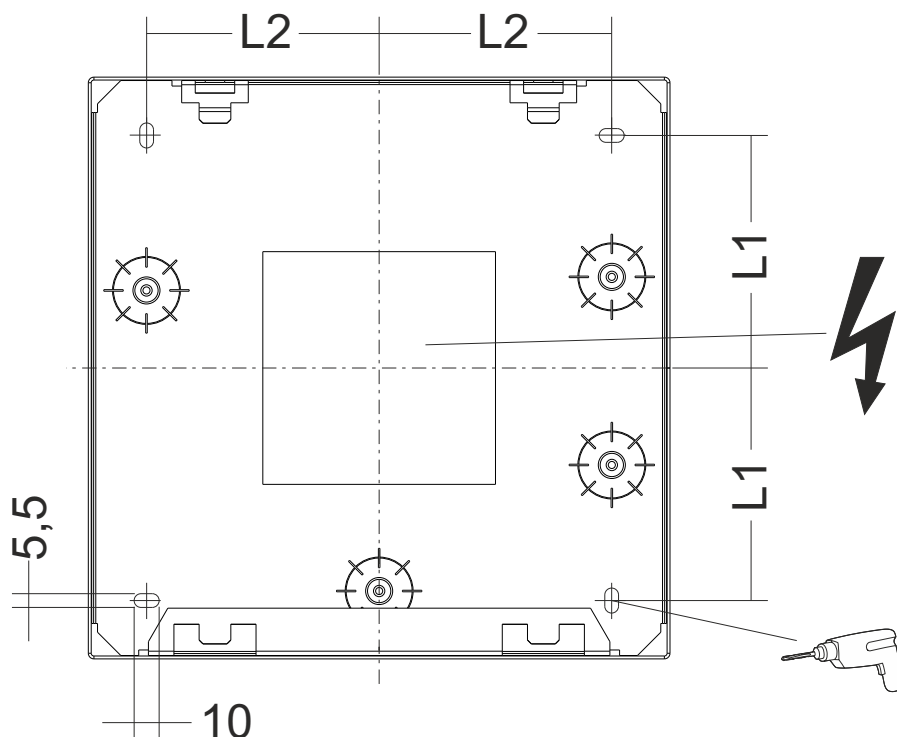

Toledo Flat Anbauleuchten	L1	L2
672268.002.X.X	93	93
672269.002.X.X	120	120
672268.002.X.89	93	93
672269.002.X.89	120	120
672268.002.X.88	93	93
672269.002.X.88	120	120

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de