
ETL 16 P

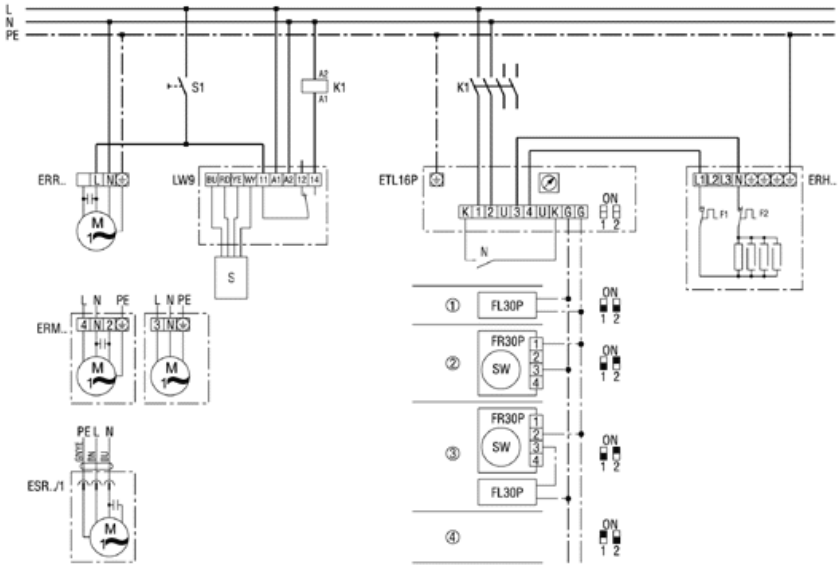

1 - Externer Kanalfühler und interner Sollwertsteller im ETL 16 P

2 - Externer Raumfühler und externer Sollwertsteller

3 - Externer Kanalfühler und externer Sollwertsteller

4 - Interner Raumfühler und interner Sollwertsteller im ETL 16 P

S1 - Anlage Ein

K1 - Freigabe Heizung (US16)

LW 9 - Luftstromwächter

FL 30 P - Kanalfühler

FR 30 P - Raumfühler

ERH.. - Elektrolufterhitzer

F1 - Temperaturbegrenzer

F2 - Sicherheitstemperatur-Begrenzer


S - Sensor

SW- Sollwert

N - Nachtabsenkung

ETL 16 P

Elektrolufterhitzer ERH... mit Luftstromwächter LW 9 und Drehzahlsteller ST

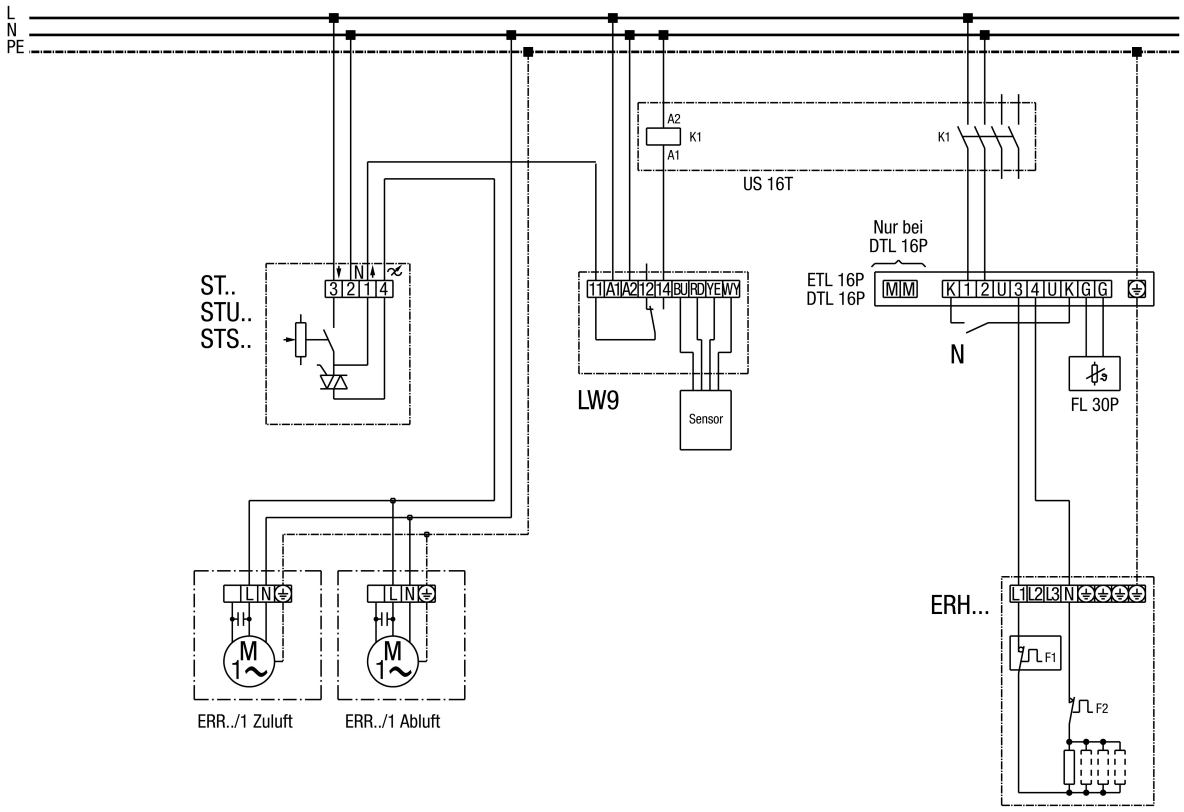

K1 - Freigabe Heizung (US16T)

ERR .. / 1 - Radial-Ventilator

LW 9 - Luftstromwächter

ETL 16 P - Elektronische Temperaturregelung

DTL 16 P - Elektronische Temperaturregelung

FL 30P Kanalfühler

ST.. STU.., STS.. - Drehzahlsteller


ERH - Elektrolufterhitzer

F1 - Temperaturbegrenzer

F2 - Sicherheitstemperaturbegrenzer

N - Nachtabsenkung

ETL 16 P

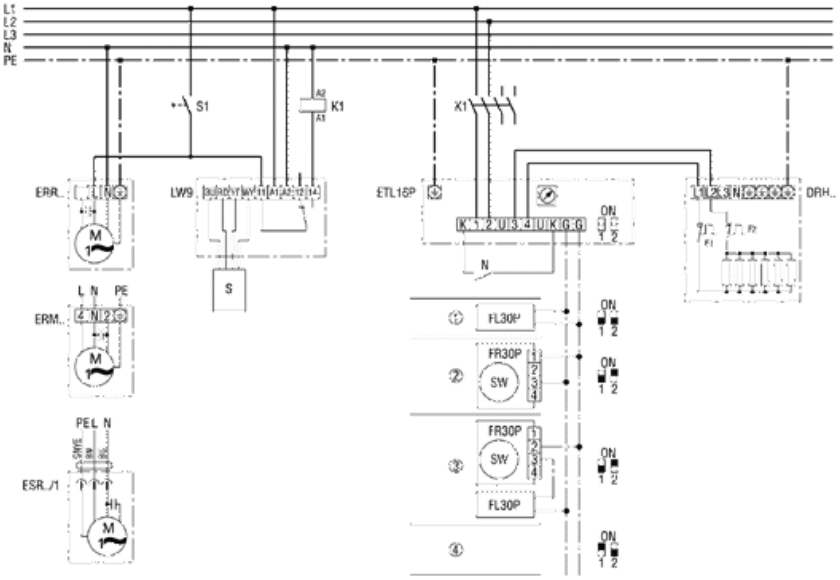

1 - Externer Kanalfühler und interner Sollwertsteller im ETL 16 P

2 - Externer Raumfühler und externer Sollwertsteller

3 - Externer Kanalfühler und externer Sollwertsteller

4 - Interner Raumfühler und interner Sollwertsteller im ETL 16 P

S1 - Anlage Ein

K1 - Freigabe Heizung (US16)

LW 9 - Luftstromwächter

FL 30 P - Kanalfühler

FR 30 P - Raumfühler

DRH.. - Elektrolufterhitzer

F1 - Temperaturbegrenzer

F2 - Sicherheitstemperatur-Begrenzer

S - Sensor

SW- Sollwert

N - Nachtabsenkung