INSTRUCTION


Centryxx IP
672171.002.3


≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 65 IK08

3 x 1,5 mm²

2,50 mm²

Dauerschaltung / maintained
=> -20 °C ... + 40 °C
Bereitschaftsschaltung / non maintained
=> -20 °C ... + 40 °C







[mm]		
L 198, B 198, H 38	LED	0,73 kg

Φ [lm]	P [W]	Φ [lm]	P [W]	P
420	6,1	420	6,1	1 x 4 W

CCT [K]	CRI
6500	70

I_{max} T50 I_{max}/2	B10 [St.]	B16 [St.]	C10 [St.]	C16 [St.]	P_f
16 A	9	15	15	24	0,56






DIN EN 61340-5-1



EN 60598
EN 1838




EN 12464
EN 1838



EN 1838



1

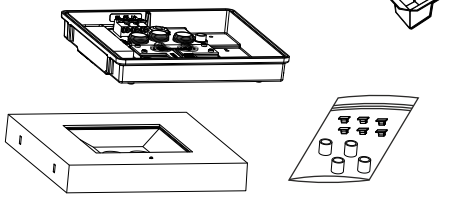

2


ACHTUNG ! ATTENTION !

Leuchte mit asymmetrischer LVK !
Lamp with asymmetric LVK !

Bei Montage/ Ausrichtung der Leuchte Fluchtwegrichtung beachten !
Make sure to observe the correct lamp direction when mounting/aligning!

Fluchtweg / escape route


3




Kabeltülle mit Leitung durchstechen, nicht mit Messer oder Schraubendreher

Pierce cable grommet with cable, not with a knife or screwdriver


4

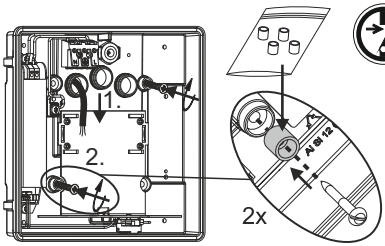


5

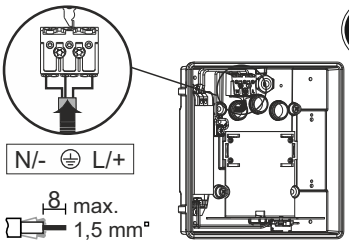


6

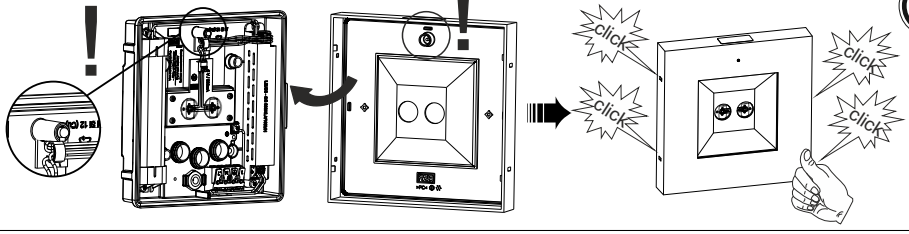


7

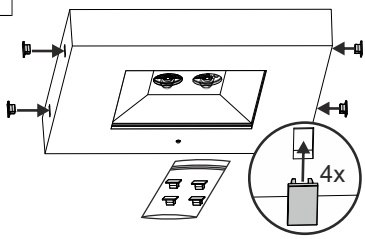


8

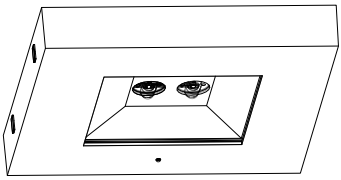


1

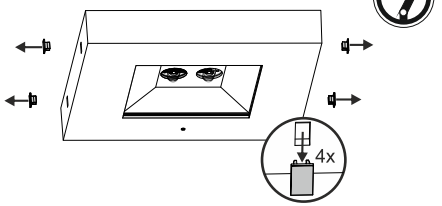


2

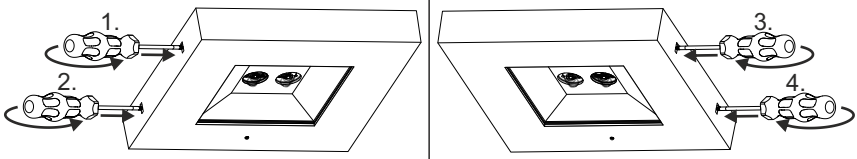


3




4

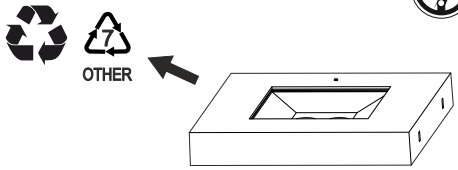


5

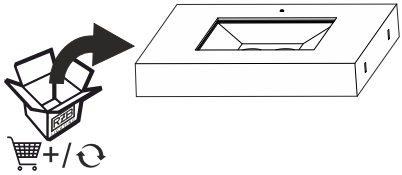


6

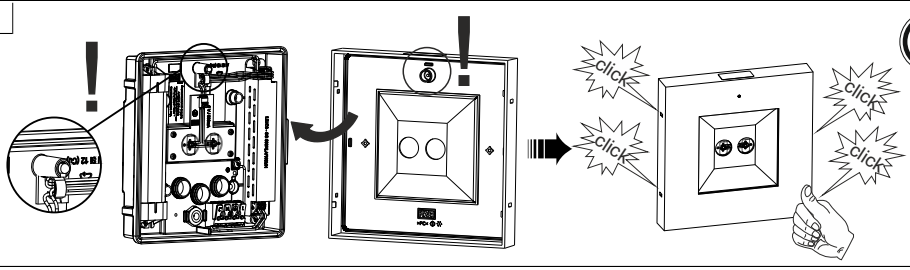

7

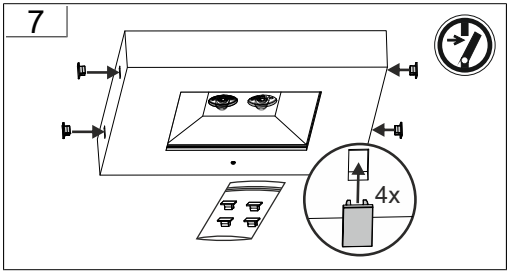

8

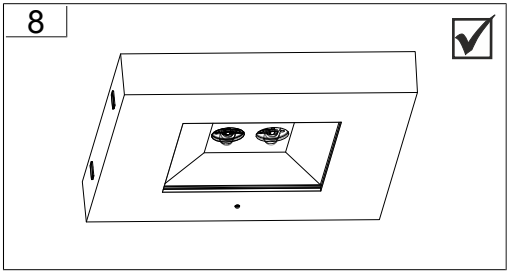

Einteilung Notleuchten

*	**	***	****

Veränderungen am Auslieferzustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu kennzeichnen.

Classification Emergency Lighting

*	**	***	****

Modifications to the delivery condition of the luminaire must be documented on the product label accordingly to DIN EN 60598-2-22.

*	Typ (1-stellig)	Type (1-digit)
X	Einzelbatterie	Self-Contained
Z	Zentralbatterie	Central Supply

**	Betriebsart (1-stellig)	Operating Mode (1-digit)
0	Notleuchte Bereitschaftsschaltung	Emergency Lighting non-maintained
1	Notleuchte Dauerschaltung	Emergency Lighting maintained
2	Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch.	Combi. Emergency Lighting non-maintained
3	Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung	Combined Emergency Lighting maintained

***	Einrichtungen (max. 7-stellig)	Installation (max. 7-digit)
A	manuelle Prüfeinrichtung	Manual Test Device
B	Fernschalter für Ruhe-Zustand	Including Remote Rest Mode
C	Fernausschaltemöglichkeit	Including Inhibiting Mode
D	Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung	High-Risk Task-Area Luminaire
E	Lampe oder Batterie nicht austauschbar	With non-replaceable Lamps or Battery
F	automatische Prüfeinrichtung	Automatic Test Device
G	von innen beleuchtetes Sicherheitszeich.	Inside illuminated safety sign

****	Betriebsdauer (2/3-stellig) (nur bei Einzelbatterie)	Duration Time (2/3-digit) (only for self-contained)
60	Betriebsdauer 60 Minuten	Duration Time 60 Minutes
180	Betriebsdauer 180 Minuten	Duration Time 180 Minutes
480	Betriebsdauer 480 Minuten	Duration Time 480 Minutes



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:


www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

Zur Verwendung in Anlagen nach EN 50172 / DIN VDE 0108-100

For installation according to EN-50172 / DIN VDE 0108-100

			[mm]	
	982274.002	Befestigungsset Aufputz fixture for surface mounting	L 110, B 104, H 14	100 g
	982341.002	Befestigungsset für Seil/ Kette fixture for cable or chain mounting	L 130, B 130, H 18	150 g
	982424.002	Rohrpendel single pendulum	L 128, B 128, H 25, LP 500	560 g

			[mm]	
	08-1403.022	Abdeckung cover	L 199, B 199, H 30	248 g
	982606.002	Abdeckstopfen cover plug	L 10, B 6, H 5	0,1 g
	982607.003	Dichtring sealing washer	D 236, H 3	3 g

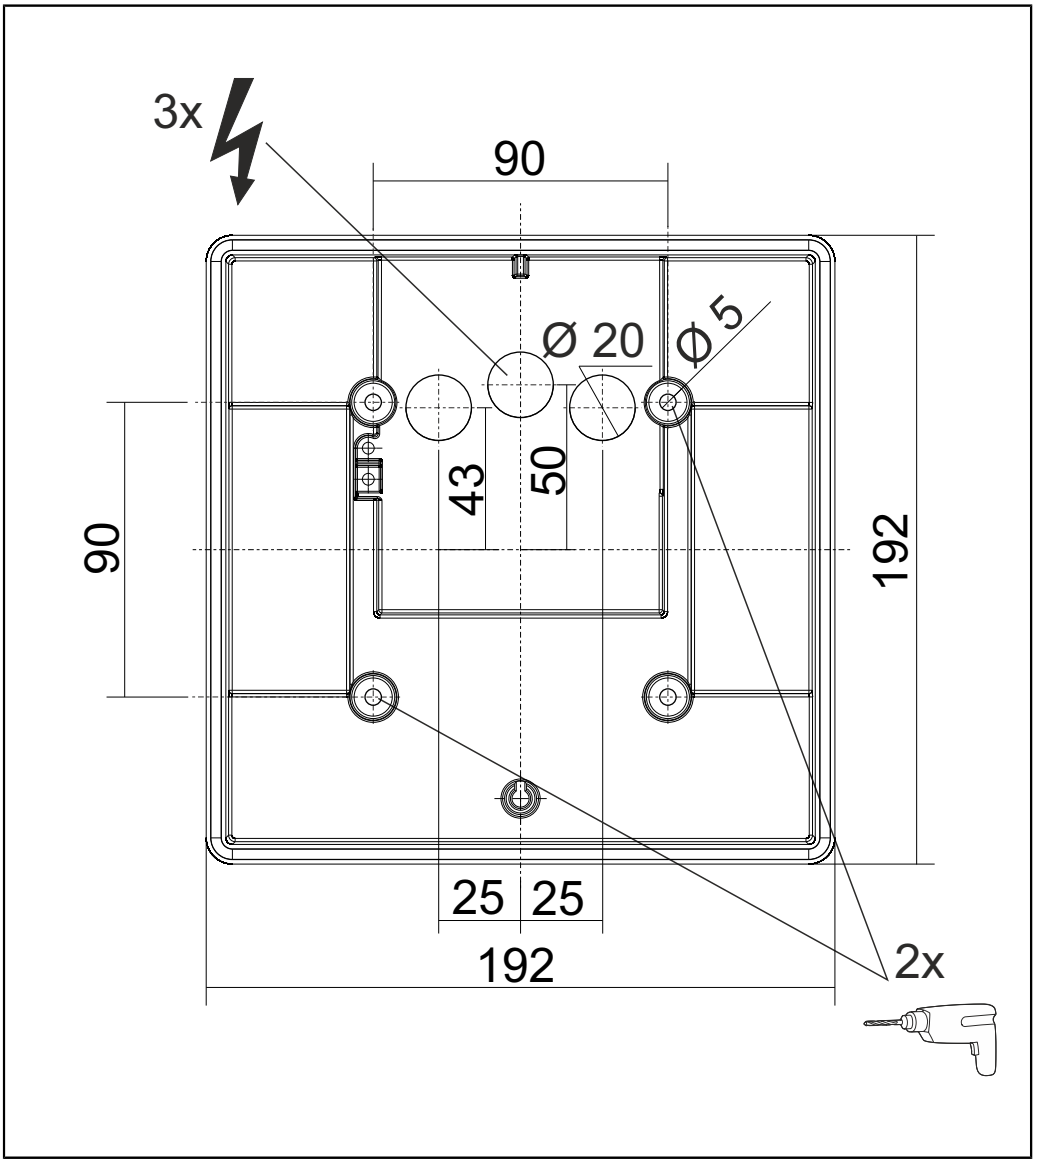

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de