

INSTRUCTION

Centryxx IP
672305.002.1



RZB
LIGHTING


≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 65 IK08



3 x 1,5 mm²



2,50 mm²




Dauerschaltung / maintained

=> -20 °C ... + 40 °C

Bereitschaftsschaltung / non maintained

=> -20 °C ... + 40 °C

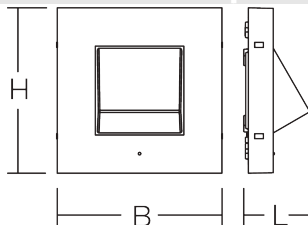

672305.002.1

L 79, B 198, H 198

0,78 kg



LED



1 x 2 W



3,2 W



3,2 W



190 lm




190 lm

CCT

CRI

6500 K

70



16 A



9




15



15



24



INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE
SCHEDULE


DIN EN 61340-5-1




EN 60598
EN 1838



EN 12464
EN 1838

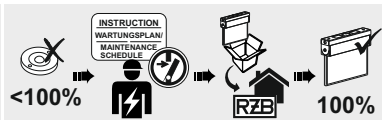







EN 1838



2019-06-05



www.rzb.de

1

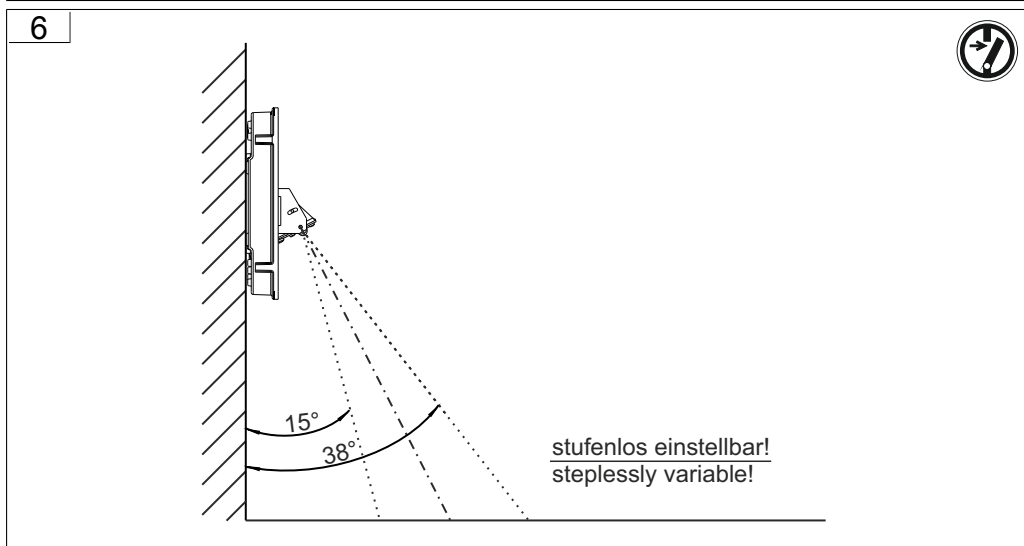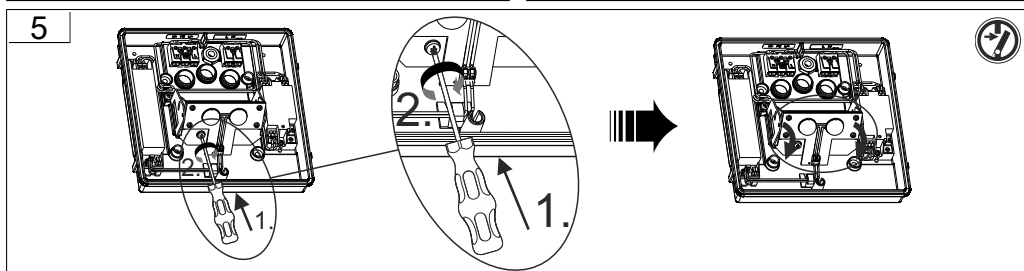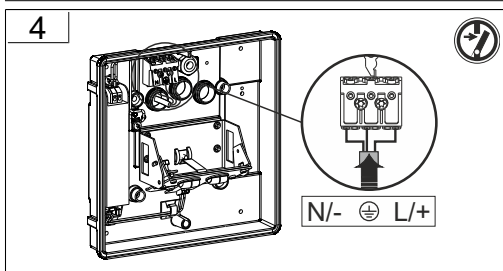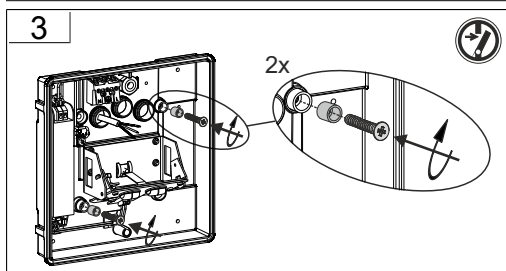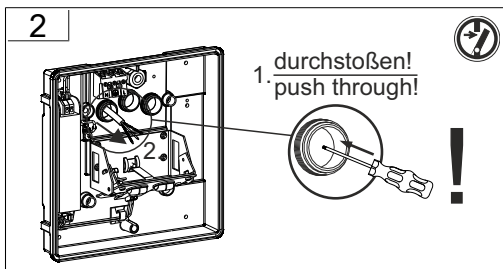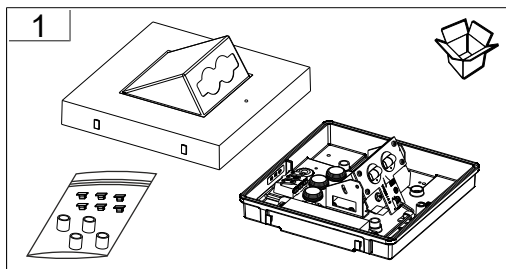





7


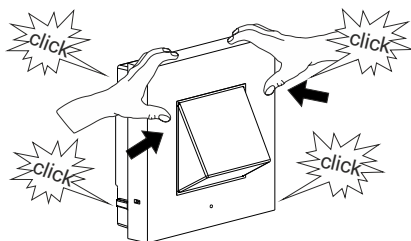



8

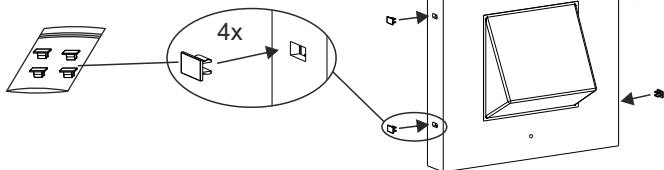

9



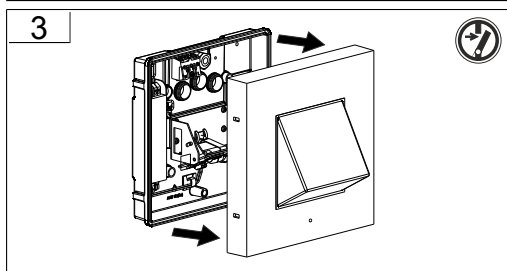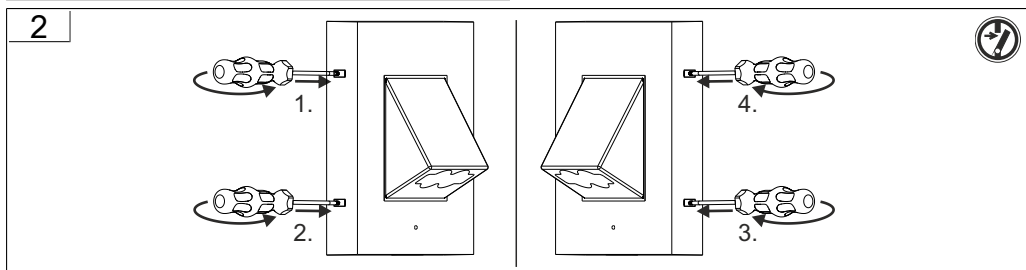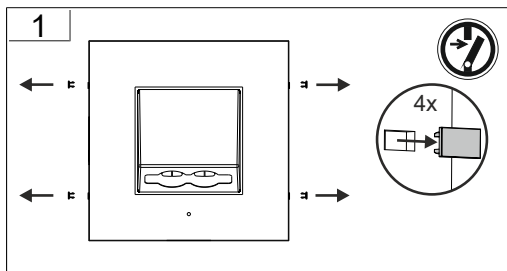



Einteilung Notleuchten

*	**	***	****
---	----	-----	------

Veränderungen am Auslieferungszustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu kennzeichnen.

Classification Emergency Lighting

*	**	***	****
---	----	-----	------

Modifications to the delivery condition of the luminaire must be documented on the product label accordingly to DIN EN 60598-2-22.

*	Typ (1-stellig)	Type (1-digit)
X	Einzelbatterie	Self-Contained
Z	Zentralbatterie	Central Supply

**	Betriebsart (1-stellig)	Operating Mode (1-digit)
0	Notleuchte Bereitschaftsschaltung	Emergency Lighting non-maintained
1	Notleuchte Dauerschaltung	Emergency Lighting maintained
2	Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch.	Combi. Emergency Lighting non-maintained
3	Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung	Combined Emergency Lighting maintained

***	Einrichtungen (max. 7-stellig)	Installation (max. 7-digit)
A	manuelle Prüfeinrichtung	Manual Test Device
B	Fernschalter für Ruhe-Zustand	Including Remote Rest Mode
C	Fernausschaltemöglichkeit	Including Inhibiting Mode
D	Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung	High-Risk Task-Area Luminaire
E	Lampe oder Batterie nicht austauschbar	With non-replaceable Lamps or Battery
F	automatische Prüfeinrichtung	Automatic Test Device
G	von innen beleuchtetes Sicherheitszeich.	Inside illuminated safety sign

****	Betriebsdauer (2/3-stellig) (nur bei Einzelbatterie)	Duration Time (2/3-digit) (only for self-contained)
60	Betriebsdauer 60 Minuten	Duration Time 60 Minutes
180	Betriebsdauer 180 Minuten	Duration Time 180 Minutes
480	Betriebsdauer 480 Minuten	Duration Time 480 Minutes




Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf





! Zur Verwendung in Anlagen nach EN 50172 / DIN VDE 0108-100
■ For installation according to EN 50172 / DIN VDE 0108-100



	982274.002 Befestigungsset Aufputz / fixture for surface mounting L 110, B 104, H 14 100 g
--	---



  	08-1404.012 Abdeckung / cover L 199, B 199, H 74 245 g 982606.002 Abdeckstopfen / cover plug L 10, B 6, H 5, 0,1 g 982607.003 Dichtring / sealing washer D 236, H 3, 3 g
--	---

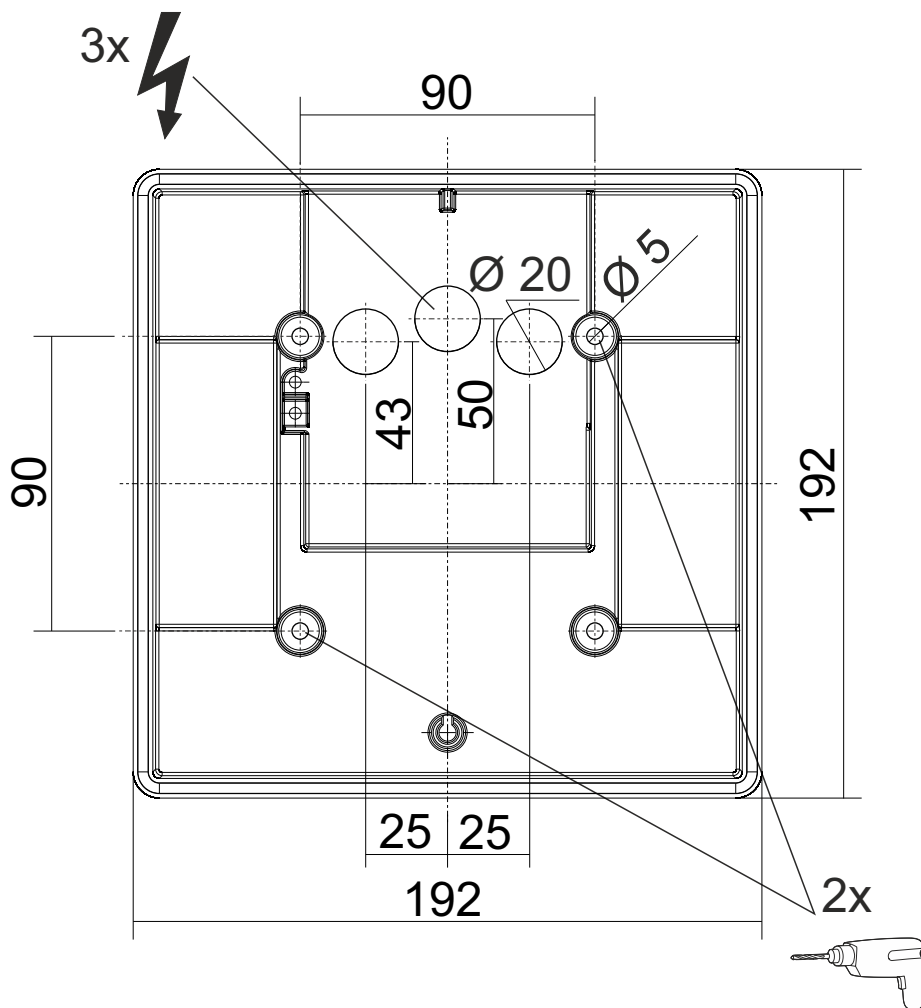

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de