

# INSTRUCTION

40-2017



Arelo

901619.002.76



IP 44 IK05






220 - 240 V / 0/50/60 Hz



4 x 1,5 mm<sup>2</sup>



2,50 mm<sup>2</sup>

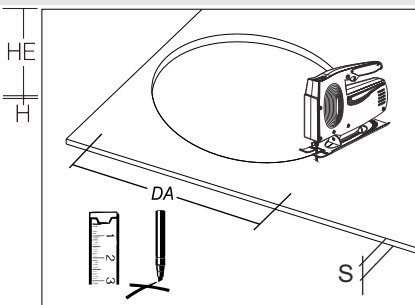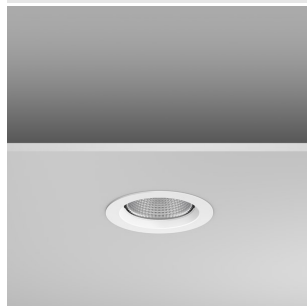

901619.002.76

D 130, H 2

DA 105, HE  
140, S 1-25 mm

LED

8 W

9 W

399  
g



EEK<sub>LED</sub>

EEK

CRI

CCT

740 lm

A+

A+

80


2700K



B10



B16



45

80

17 A



instruction  
Wartungsplan/  
maintenance  
schedule



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.  
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464



EN 12464



EN 12464


Wartungsplan/  
Maintenance  
schedule




**RZB**  
**Rudolf Zimmermann,**  
**Bamberg GmbH**  
Rheinstraße 16  
D-96052 Bamberg  
Deutschland  
Telefon +49 951/79 09-0  
Telefax +49 951/79 09-198  
www.rzb.de  
info@rzb-leuchten.de



1

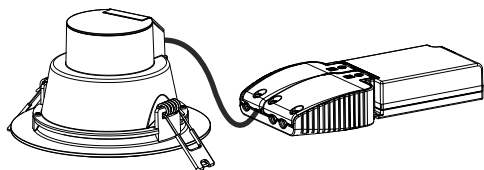


2

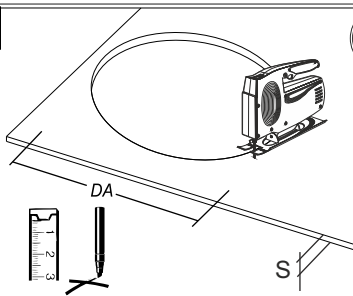


3

PRI

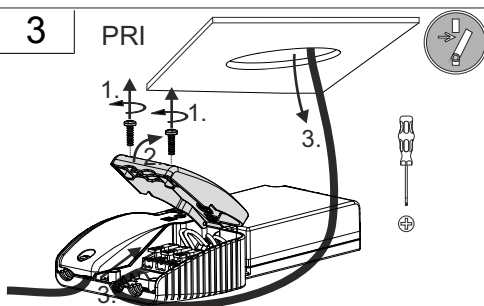

4

PRI

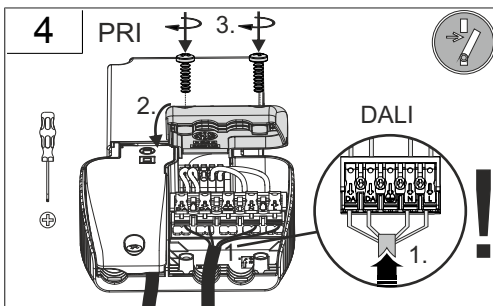


5


PRI

Durchschleifen/  
looping through


DALI

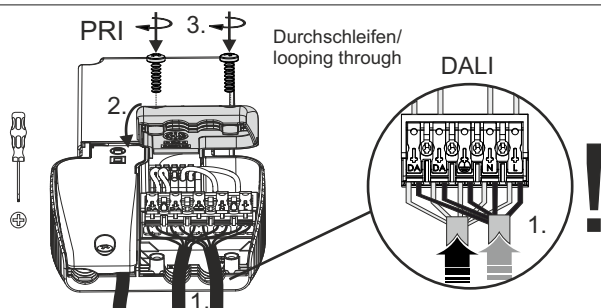

5.1




$\emptyset = \emptyset$  Durchschleifen/  
looping through




$\emptyset \neq \emptyset$  Durchschleifen/  
looping through




6

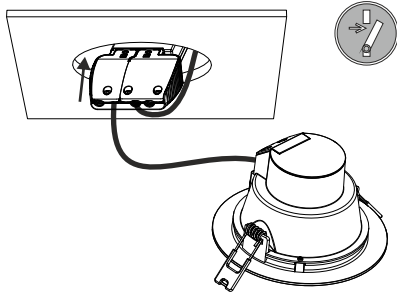


7

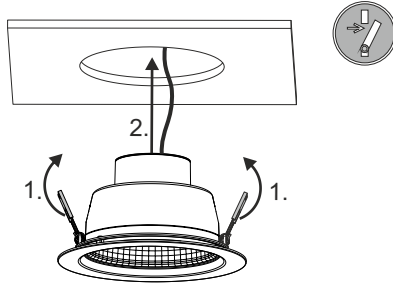

8






HE

| D   | H | DA  | LE  | BE  | HE  | AK |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|
| 130 | 2 | 105 | 350 | 350 | 140 | 50 |
| 172 | 2 | 150 | 450 | 450 | 140 | 50 |
| 225 | 4 | 200 | 500 | 500 | 140 | 50 |



Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen  
muss mindestens 0.1 m betragen!  
The distance to the direct illuminated objects  
must be at least 0.1 m!



Leuchte ist nicht geeignet zur Abdeckung  
mit Isoliermaterial!  
Luminaire is not suitable for covering  
with insulating material!