

INSTRUCTION

HB 801
901696.002



RZB
LIGHTING



~ 100 - 240 V 50/60 Hz IP 40, IP 54



2 x 1,5 mm²



1,50 mm²

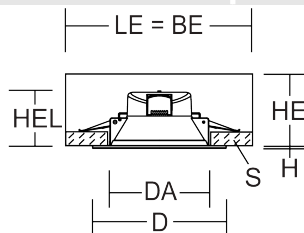

D 190, H 3



[mm]

DA 165, HE 92,
HEL 72, S 5-22



LED



1 x 14,81 W



1550



16



A+



A+



0,41 kg

CCT [K]

4000

CRI

80

RG

RG 1



54,4 A / 12 μs



37




59



37



59




DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201



EN 12464
EN 13201




EN 12464







1




2





3

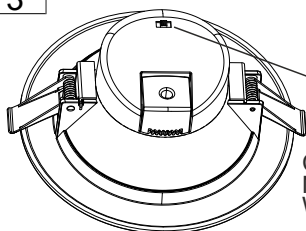


CW = 3000 K
 NW = 4000 K
 WW = 5700 K




4

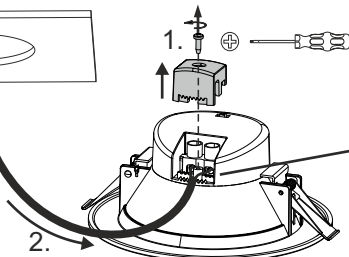



5

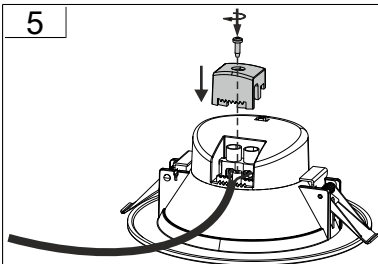

6



7



Nicht zur Abdeckung mit
 Wärmedämm-Material
 geeignete Leuchten. /
 Not to be covered with
 thermal insulation material.




Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
 If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf



HB 801	P  [W]	CCT [K]	Φ  [lm]
901695.002	13 W	3000 / 4000 / 5700	950 / 1250 / 1050
901696.002	16 W	3000 / 4000 / 5700	1300 / 1550 / 1450
901697.002	20 W	3000 / 4000 / 5700	1700 / 1950 / 1900

4000 K - Werkseinstellungen / 4000 K - factory settings

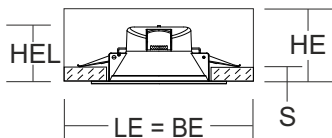		D	H	DA	LE	BE	HE	HEL	S
	901695.00X	145	3	125	500	500	80	60	5 - 22
	901696.00X	190	3	165	500	500	92,5	72,5	5 - 22
	901697.00X	225	3	205	500	500	103	83	5 - 22

IP 40




IP 54

oberhalb der Decke IP 40
above ceiling IP 40

unterhalb der Decke IP 54
below the ceiling IP 54



Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss min. 0,1 m betragen! /
 The distance to the direct illuminated objects must be at least 0,1 m!

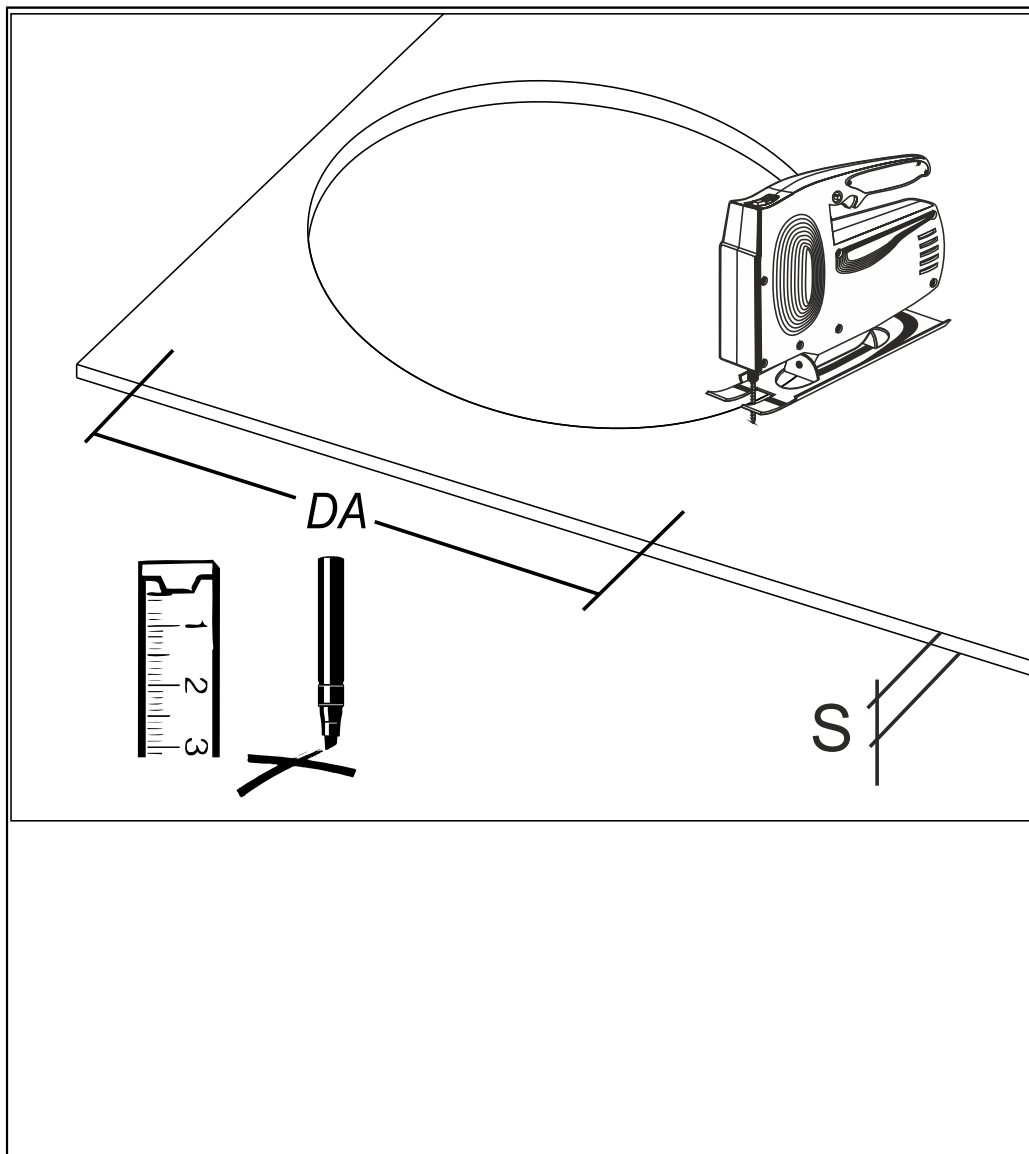

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de