


Demontage von Abdeckung: / demounting of covering

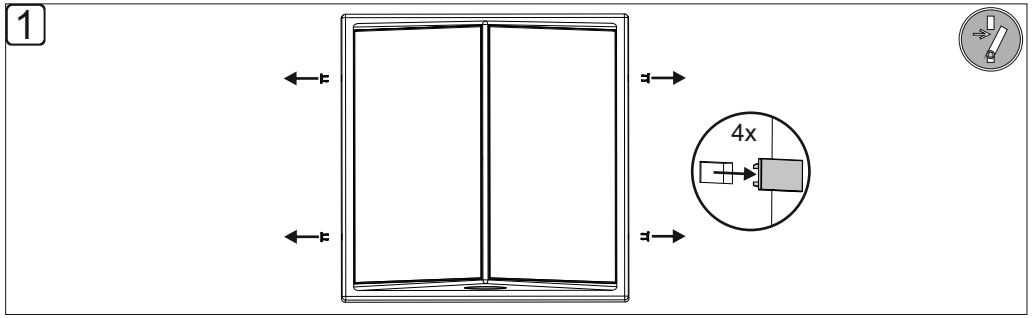

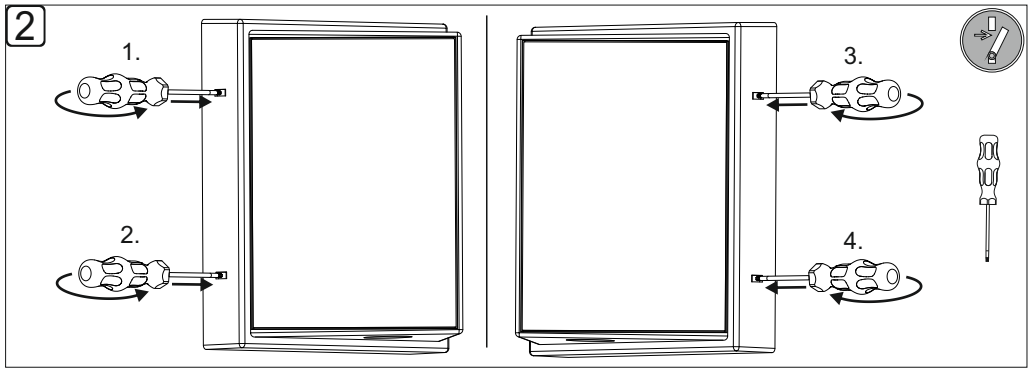

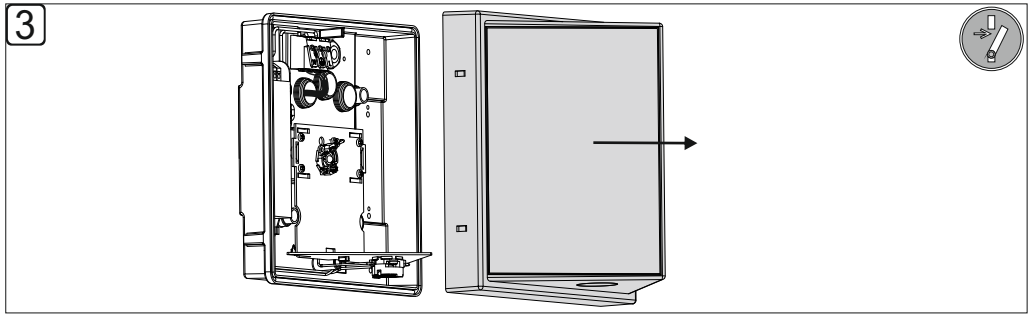


INSTRUCTION


Centryxx D Wandleuchte / wall luminaire


Zentralbatterie/ central battery


IP 65 F CE LED 220 - 240 V / 0/50-60 Hz 0,5 mm² - 2,5 mm² 3 x 1,5 mm²(2,5 mm²) + 2 x 1,5 mm²(2,5 mm²) nur bei .89/ for .89 only => -10 °C - +40 °C



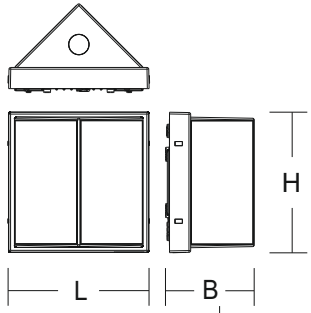

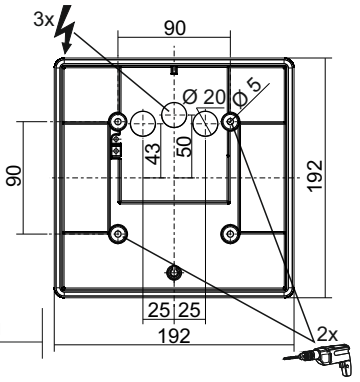




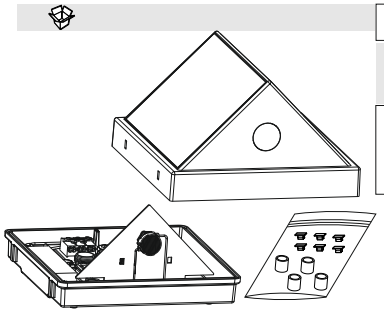


Zentralbatterie/ central battery


			P		
672164.002	L 199, B 125, H 199	2 x LED	7,1 W	24 m	0,87 Kg
672164.002.89	L 199, B 125, H 199	2 x LED	7,1 W	24 m	0,92 Kg





Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.



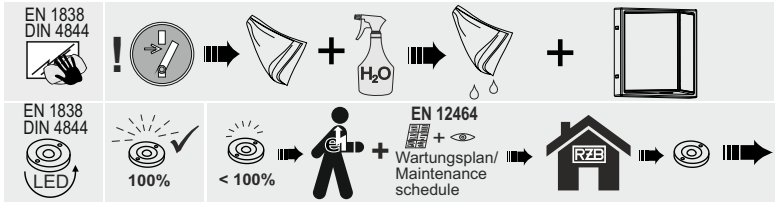

RZB
Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

Instruction:

09-3194.002
31-2017

RZB LIGHTING

Unsere Sicherheitsleuchten sind entsprechend den aktuell gültigen Leuchtenbauvorschriften gekennzeichnet.
Die Form der Kennzeichnung ist wie folgt, als Beispiel dargestellt.

Z	1	A

Feld 1: Bauart, Feld 2: Betriebsart, Feld 3: Einrichtungen wie Selbsttest u.s.w.
Feld 4: Betriebsdauer

Die von uns gelieferten Einzelbatterieleuchten in Dauerschaltung sind auch für den Betrieb in Bereitschaftsschaltung geeignet. Wollen Sie die Leuchten in Bereitschaftsschaltung betreiben, muß der Eintrag in Feld 2 geändert werden. Bitte kennzeichnen Sie dann 1-lampige Leuchten mit 0 anstatt der 1 und mehrlampige Leuchten mit 2 anstatt der 3.

Our saftety luminaires are marked according to the currently valid construction standards.
The type of marking can be seen in the following example.

Z	1	A

Field 1: Type of construction, Field 2: Type of operation,
Field 3: Additional features such as self test etc., Field 4: Time of autonomy


Our single-battery emergency light fittings can be operated either in maintained or non-maintained mode. If you change the mode of operating to non-maintained, you will have to change the entry in field 2. Please change the “1” to “0” for luminaires equipped with 1 lamp and “3” to “2” for liminaires equipped with more than one lamp.


08-6103/0000 Symbol bei Bestellung angeben! / specify the pictogram sign when ordering!	L 199, B 199, H 121,1	282 g
08-6102.002	L 10,5, B 6, H 5	0,1 g
09-4084.003	D 230, d 3	3 g
982274.002	L 110, B 104, H 13,5	100 g


Instruction: +


09-3194.002
04-2017

RZB LIGHTING

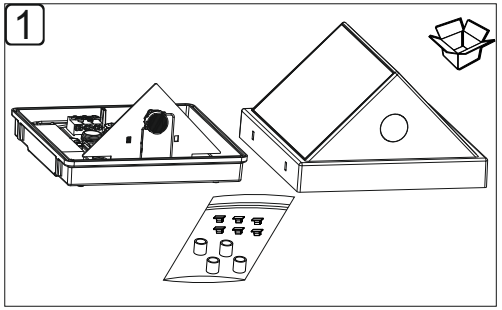

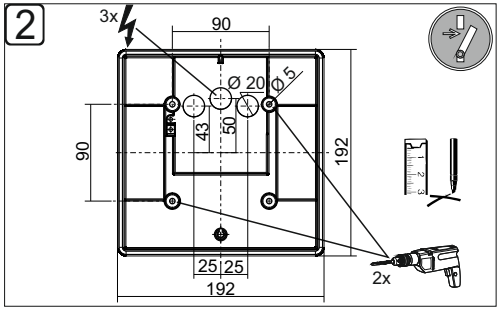

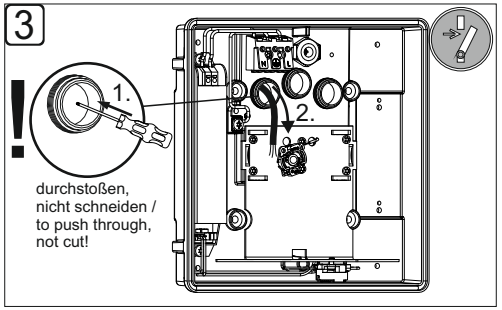

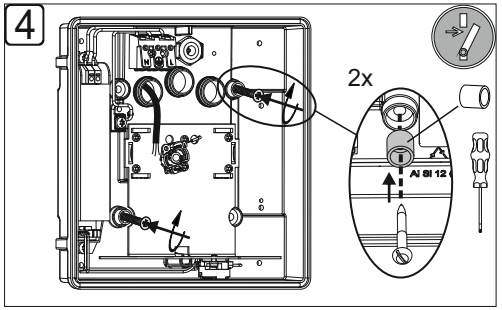

Instruction: +

09-3194.002
31-2017

RZB LIGHTING

