

DATENBLATT	61802061
Aderendhülsen XL	gültig ab : 16.01.2007

Anwendung

1. Passende Aderendhülsen für die Multinorm Einzeladern UL(MTW)-CSA-HAR
2. Für unsere Multinorm-Einzeladern werden aufgrund der Zulassungen für mehrere Märkte spezielle Aderendhülsen in den unten aufgeführten Querschnitten benötigt.
3. Die speziell gefertigten Aderendhülsen mit trichterförmiger Aufweitung des Isolationskragens erleichtert erheblich das Aufschieben auf die Litze.
4. Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden.

Technische Daten

- Alle DIN Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4
- Hülse aus verzinntem Elektrolytkupfer
- Kunststoffkragen aus Polypropylen
- Halogenfrei und flammwidrig.
- Dauerbelastung von -55°C bis +105 °C
- Kurzzeitbelastung +120°C




Hinweis:

Verarbeitungswerkzeuge siehe Stichwortverzeichnis "Crimpzangen für Aderendhülsen"

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	für mm²	AWG	Kennfarbe	l 1 mm	l 2 mm	d 1 mm	s 1 mm	d 2 mm	s 2 mm	VPE in Stk.	Netto € pro 100 Stk.		
												ab 1 VPE	ab 10 VPE	ab 20 VPE
61802061	ADERENDHÜLSEN XL 0,5 WH 8	0,50	20	weiß	13,50	8,00	1,10	0,15	3,00	0,25	500	0,73	0,69	0,65
61802062	ADERENDHÜLSEN XL 0,5 WH 10	0,50	20	weiß	15,50	10,00	1,10	0,15	3,00	0,25	500	1,23	1,19	1,15
61802063	ADERENDHÜLSEN XL 0,75 GY 8	0,75	18	grau	14,00	8,00	1,30	0,15	3,40	0,30	500	0,73	0,69	0,65
61802064	ADERENDHÜLSEN XL 0,75 GY 10	0,75	18	grau	16,00	10,00	1,30	0,15	3,40	0,30	500	1,23	1,19	1,15
61802065	ADERENDHÜLSEN XL 1,0 RD 8	1,00	18	rot	14,00	8,00	1,50	0,15	3,40	0,30	500	0,73	0,69	0,65
61802066	ADERENDHÜLSEN XL 1,0 RD 10	1,00	18	rot	16,00	10,00	1,50	0,15	3,40	0,30	500	1,23	1,19	1,15
61802067	ADERENDHÜLSEN XL 1,5 BK 8	1,50	16	schwarz	14,00	8,00	1,80	0,15	3,80	0,30	500	0,73	0,69	0,65
61802068	ADERENDHÜLSEN XL 1,5 BK 10	1,50	16	schwarz	16,00	10,00	1,80	0,15	3,80	0,30	500	1,23	1,19	1,15
61802069	ADERENDHÜLSEN XL 16,0 BU 12	16,00	6	blau	23,00	12,00	6,00	0,20	9,50	0,40	100	3,64	3,56	3,48

Lieferumfang

Hülsenlänge in 8 und 10 mm erhältlich, je nach Anwendungsgebiet

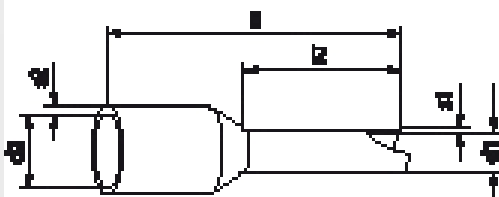

ausgearbeitet von: PD-SP: C. Lutz	Dokument: DB61802061DE	Blatt 1 von 1
--------------------------------------	---------------------------	---------------