
RLS 5 UP

Endmontage-Set WRG 35-1-SE mit Raumluftsteuerung RLS 4-1 oder RLS 5

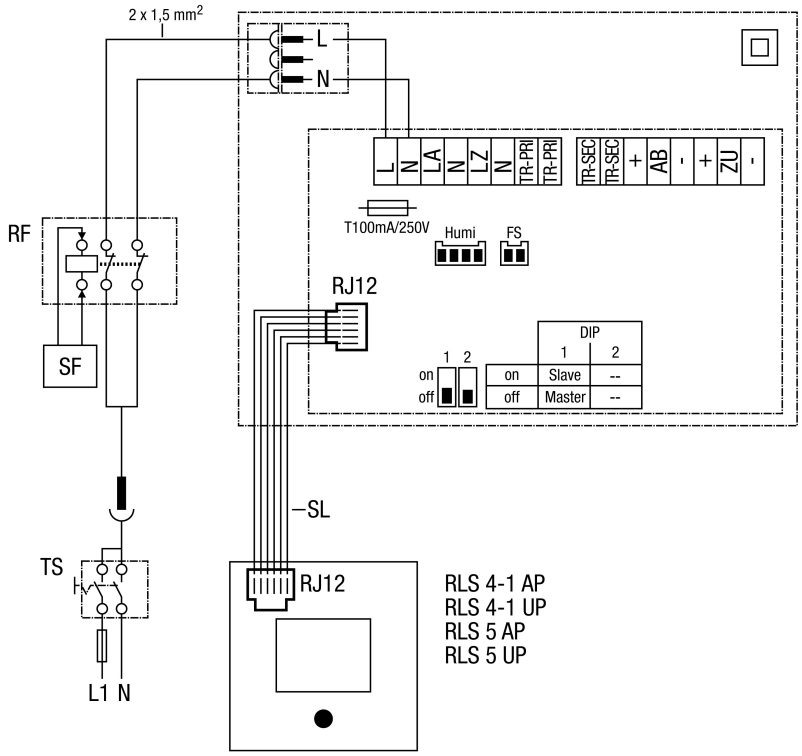

RF - Bei raumluftabhängigen Feuerstätten bauseits zu erstellen

SF - Signal der Feuerstätte

TS - Bauseitiger Trennschalter, on/off switch, VDE 0700 T1 7.12.2


SL - 6- adrige Steuerleitung

Humi - Feuchtefühler, nur bei Endmontageset WRG 35H-SE angeschlossen

FS - Frostschutzfühler, Sonderausstattung

RLS 5 UP

Endmontage-Set WRG 35H-SE mit Raumluftsteuerung RLS 5

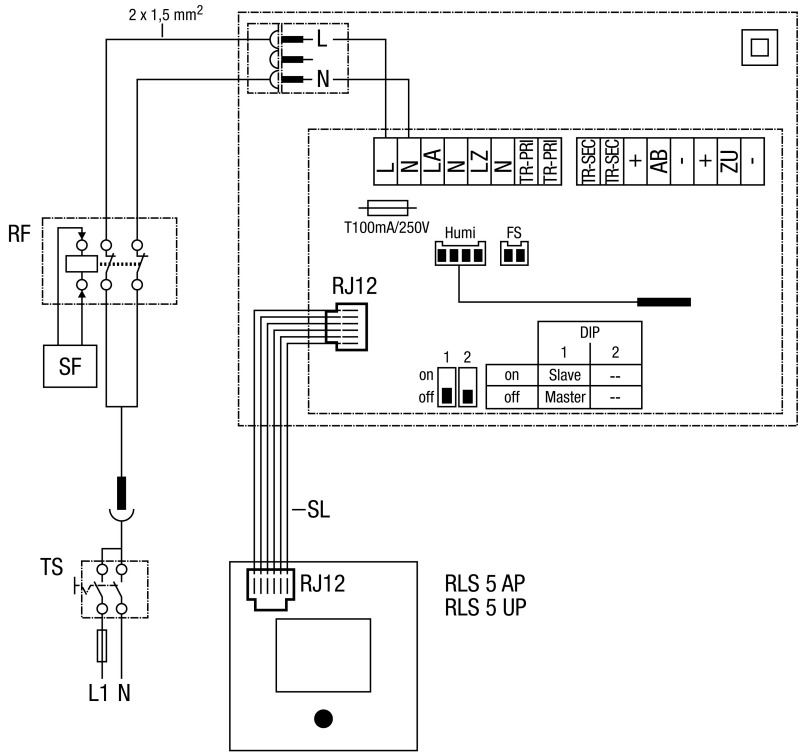

RF - Bei raumluftabhängigen Feuerstätten bauseits zu erstellen

SF - Signal der Feuerstätte

TS - Bauseitiger Trennschalter, on/off switch, VDE 0700 T1 7.12.2

SL - 6- adrige Steuerleitung

Humi - Feuchtefühler

FS - Frostschutzfühler, Sonderausstattung